

# F-HPB-500T

ENAMEL COATED HEAT PUMP BOILER  
HMV TARTÁLY EMELT HŐÁTADÓ  
FELÜLETTEL

BOILER VOLUME	NETTÓ TÉRFOGAT	465 L
OPERATING PRESSURE	ÜZEMI NYOMÁS	10 BAR
TEST PRESSURE	TESZTNYOMÁS	13 BAR
SERPENTINE SURFACE HEATING AREA	HŐCSERÉLŐ FELÜLET	4,232 m <sup>2</sup>
HEIGHT	MAGASSÁG	2080 mm
DIAMETER	KÜLSŐ ÁTMÉRŐ	700 mm
TYPE OF INSULATION	SZIGETELÉS TÍPUSA	KEMÉNY POLIURETÁN
INSULATION THICKNESS	SZIGETELÉS VASTAGSÁGA	50 mm
INSULATION DENSITY	SZIGETELÉS SŰRŰSÉGE	44 kg/m <sup>3</sup>
WEIGHT	TÖMEG	208 kg

DATA IN THE TECHNICAL TABLE ± %5 MAY VARY  
A TÁBLÁZAT ADATAI +5%-KAL ELTÉRHEKNEK

Manufacturer/Gyártó: APAYDIN ISITMA ve ENERJI SISTEMLERI SAN.TIC.LTD.STI.  
Kümbethatun OSB. Mah.2 Bulvar No:9  
Merzifon / AMASYA / TURKEY  
Importer/Importör: Columbus Klímaértékesítő Kft.  
H-2142 Nagytarcsa, Pesti út 15

Made in Turkey



H  
I  
G  
H  
P  
E  
R  
F  
O  
R  
M  
A  
N  
C  
E

## ATTENTION! / FIGYELEM!

EN

1- TO PROTECT YOUR DEVICE FROM HIGH MAINS PRESSURE, CONNECT 8 AT SAFETY VALVE AND 6 AT PRESSURE REDUCERS TO THE COLD WATER INLET.

2- REPLACE THE MAGNESIUM ANODE ROD ONCE A YEAR TO PROTECT YOUR DEVICE FROM CATHOD EFFECTS.

3- MUST ATTACH GROUND LINE.

4- IF THE ABOVE WARNINGS ARE NOT CONSIDERED, THE BOILER WILL BE OUT OF THE OF WARRANTY.

HU

1- A BERENDEZÉS MAGAS HÁLÓZATI NYOMÁSTÓL VALÓ VÉDELME ÉRDEKÉBEN CSATLAKOZZTASSON EGY 8(BAR) BIZTONSÁGI SZELEPET ÉS 6(BAR) NYOMÁSSZABÁLYZÓT A HIDEGVÍZBEMENET ELÉ.


2- CSERÉLJE A MAGNÉZIUM ANÓDOT ÉVENTE EGYSZER, HOGY MEGVÉDJE A BERENDEZÉST A KATÓDEFFEKTUS OKOZTA KORRÓZIÓTÓL.

3- A BERENDEZÉST CSATLAKOZZATNI KELL A FÖLDELŐ HÁLÓZATRA

4- A FENTI ELŐÍRÁSOK BE NEM TARTÁSA A GARANCIA ELVESZTÉSÉT VONJA MAGA UTÁN.

H  
E  
A  
T  
P  
U  
M  
P  
B  
O  
I  
L  
E  
R

## BOILER CONNECTION SCHEMA TARTÁLY BEKÖTÉSI RAJZ

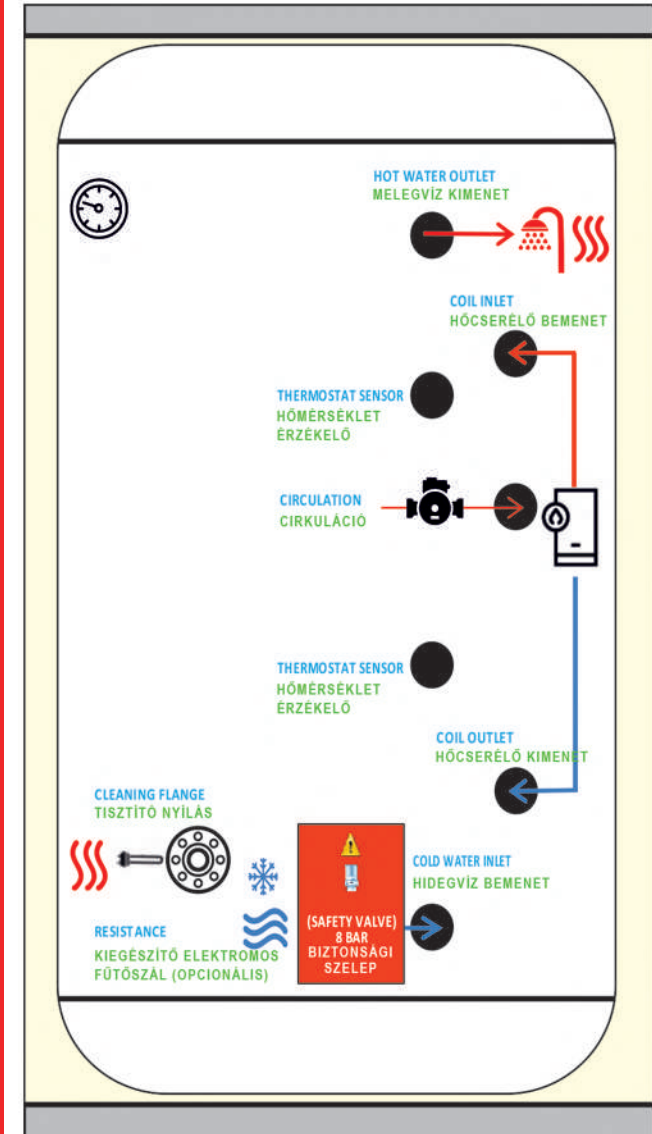

SERIAL NUMBER: