

F-BT-100T BUFFER TANK PUFFER TARTÁLY

BOILER VOLUME	NETTÓ TÉRFOGAT	100 L
OPERATING PRESSURE	ÜZEMI NYOMÁS	10 BAR
TEST PRESSURE	TESZTNYOMÁS	13 BAR
HEIGHT	MAGASSÁG	1120 mm
DIAMETER	KÜLSŐ ÁTMÉRŐ	500 mm
TYPE OF INSULATION	SZIGETELÉS TÍPUSA	KEMÉNY POLIURETÁN
INSULATION THICKNESS	SZIGETELÉS VASTAGSÁGA	50 mm
INSULATION DENSITY	SZIGETELÉS SŰRÜSÉGE	44 kg/m ³
WEIGHT	TÖMEG	43,31 kg

DATA IN THE TECHNICAL TABLE $\pm$ %5 MAY VARY
A TÁBLÁZAT ADATAI $\pm$ 5%-KAL ELTÉRHEK

Manufacturer/Gyártó: APAYDIN ISITMA ve ENERJI SISTEMLERI SAN.TIC.LTD.STI.
Kümbethatun OSB. Mah.2 Bulvar No:9
Merzifon / AMASYA / TURKEY
Importer/Importör: Columbus Klímaértékesítő Kft.
H-2142 Nagytarcsa, Pesti út 15

Made in Turkey



H
I
G
H
P
E
R
F
O
R
M
A
N
C
E

ATTENTION! / FIGYELEM!

EN

1- TO PROTECT YOUR DEVICE FROM HIGH MAINS PRESSURE, CONNECT 8 AT SAFETY VALVE AND 6 AT PRESSURE REDUCERS TO THE COLD WATER INLET.

2- REPLACE THE MAGNESIUM ANODE ROD ONCE A YEAR TO PROTECT YOUR DEVICE FROM CATHOD EFFECTS.

3- MUST ATTACH GROUND LINE.

4- IF THE ABOVE WARNINGS ARE NOT CONSIDERED, THE BOILER WILL BE OUT OF THE OF WARRANTY.

HU


1- A BERENDEZÉS MAGAS HÁLÓZATI NYOMÁSTÓL VALÓ VÉDELME ÉRDEKÉBEN CSATLAKOZTASSON EGY 8(BAR) BIZTONSÁGI SZELEPET ÉS 6(BAR) NYOMÁSSZABÁLYZÓT A HIDEGVÍZBEMENET ELÉ.

2- CSERÉLJE A MAGNÉZIUM ANÓDOT ÉVENTE EGYSZER, HOGY MEGVÉDJE A BERENDEZÉST A KATÓDEFFEKTUS OKOZTA KORRÓZIÓTÓL.

3- A BERENDEZÉST CSATLAKOZTATNI KELL A FÖLDELŐ HÁLÓZATRA

4- A FENTI ELŐÍRÁSOK BE NEM TARTÁSA A GARANCIA ELVESZTÉSÉT VONJA MAGA UTÁN.

BOILER CONNECTION SCHEMA TARTÁLY BEKÖTÉSI RAJZ

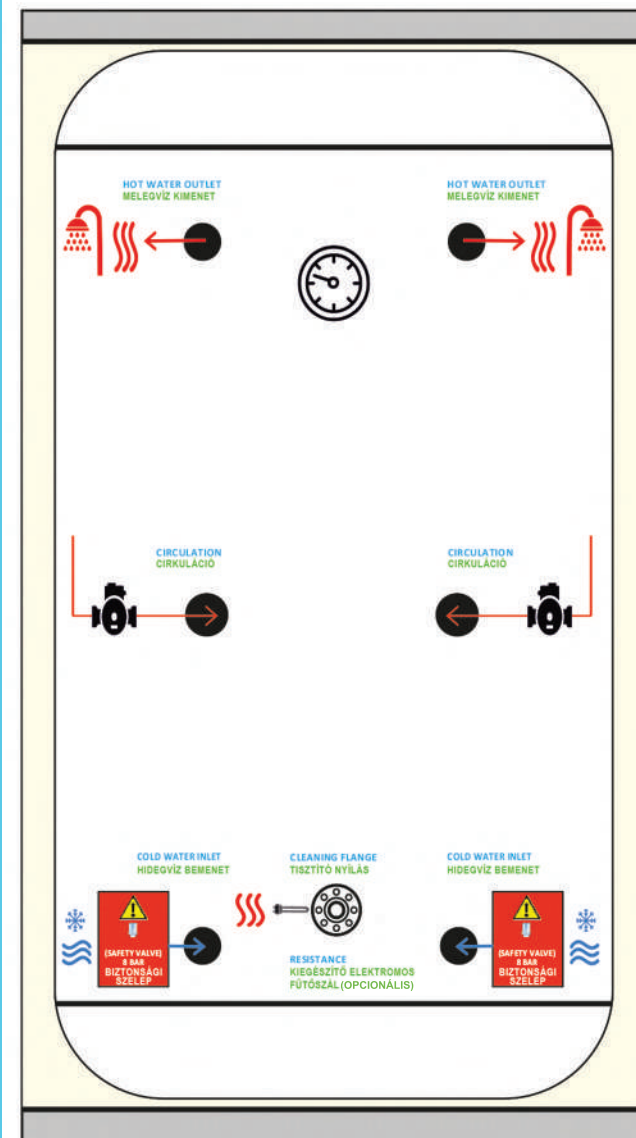

SERIAL NUMBER: